

Scalda salviette **OPERA**



Opera è la linea di termo arredo in acciaio verniciato realizzato con tubolari a sezione tonda.

Disponibile in diverse misure per soddisfare al meglio spazio ed emissioni di calore.

I termo arredi in acciaio Opera sono certificati secondo le Norme EN442 e dotati di marchio CE.

I tubolari montanti hanno un ingombro di 30X40 mm e sono arrotondati sul lato esterno del radiatore; i tubolari orizzontali hanno diametro 22 mm

Il fissaggio è garantito da uno specifico Kit fornito nella confezione.

Rese termiche (W):

codice	N° tubi	Resa DT 40 °C	Resa DT 50 °C	Resa DT 60 °C
ASOPE 400770	16	221	296	375
ASOPE 450770	16	245	328	416
ASOPE 500770	16	258	345	437
ASOPE 550770	16	281	376	477
ASOPE 600770	16	305	408	517
ASOPE 650 770	16	329	440	558
ASOPE 750 770	16	377	504	639
ASOPE 4001200	23	325	435	551
ASOPE 4501200	23	349	467	592
ASOPE 5001200	23	374	500	634
ASOPE 5501200	23	411	549	696
ASOPE 6001200	23	447	598	758
ASOPE 6501200	23	474	633	802
ASOPE 7501200	23	523	699	886
ASOPE 4001500	30	397	530	672
ASOPE 4501500	30	436	589	739
ASOPE 5001500	30	471	630	799
ASOPE 5501500	30	516	690	875
ASOPE 6001500	30	562	751	952
ASOPE 650 1500	30	596	796	1009
ASOPE 7501500	30	685	916	1161
ASOPE 4001800	33	462	618	783
ASOPE 4501800	33	500	668	847
ASOPE 5001800	33	544	727	921
ASOPE 5501800	33	593	793	1005
ASOPE 6001800	33	643	860	1090
ASOPE 6501800	33	690	922	1169
ASOPE 750 1800	33	776	1037	1314

Specifiche tecniche:

Materiale: acciaio

Pressione max di esercizio : 8 bar

Temperatura Max di esercizio: 95°C



Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche

Colore standard: bianco RAL 9010


Attacchi : fori ½" G

Dotazioni: Kit fissaggio a muro , 1 valvola di sfiato (da posizionare in alto) ; 1 tappo da ½"G

Tutti i prodotti della gamma Ercos radiatori sono testati alla pressione di 10 bar.

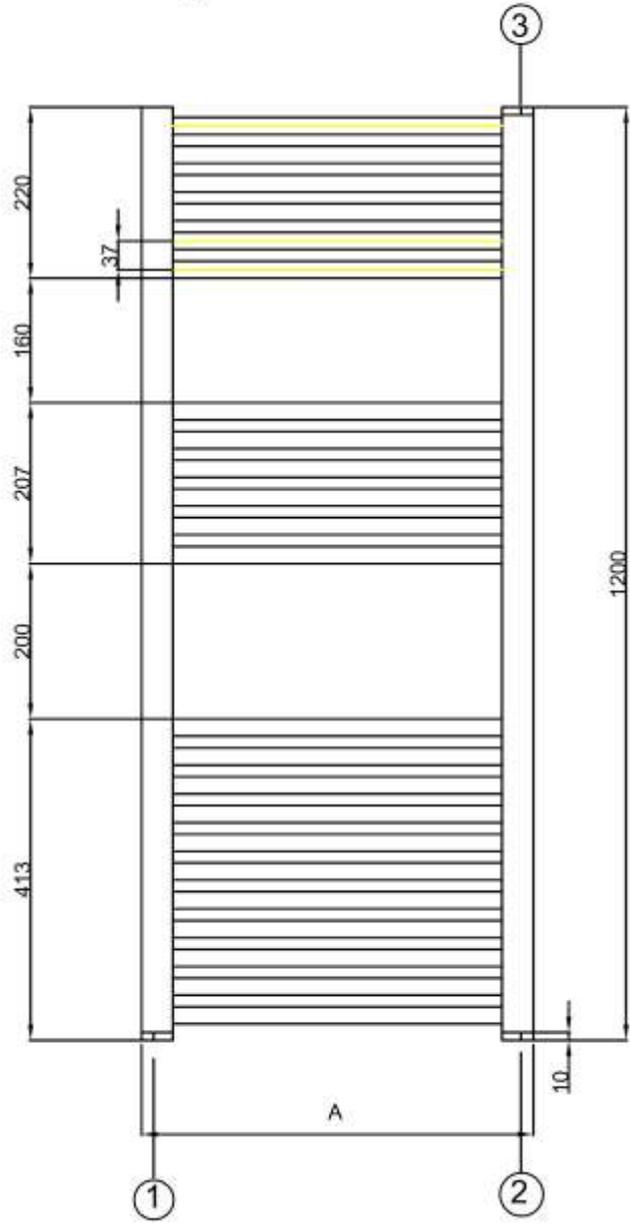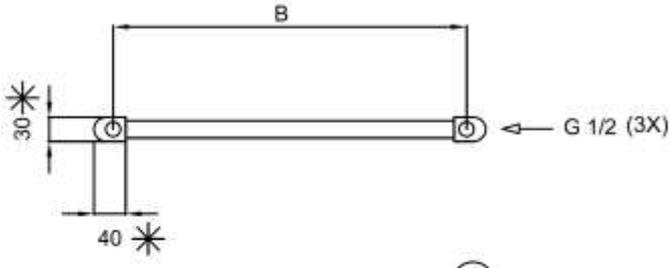

* DIMENSION OF PIPE WITHOUT PAINT

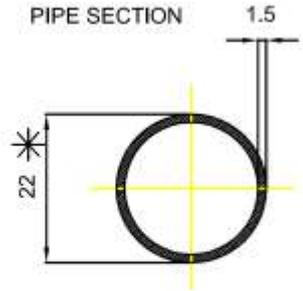

A	B
400	350
450	400
500	450
550	500
600	550
650	600
750	700

Fissaggio del termo arredo :

Per il fissaggio del termo arredo è necessario individuare una superficie a muro ove sia possibile eseguire fori diametro 8mm per una profondità di 40 mm

Oltre si è necessario che sia possibile realizzare l'impianto idraulico per il collegamento del termo arredo.

Una volta individuata la parete destinata a ricevere Opera , sarà necessario tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento.

Si dovrà successivamente eseguire i fori a muri diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio.

Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro , utilizzando i componenti come in fotografia.

